

ЭТИКЕТКА

Вызывной пост МАЛАХИТ НШЕК.468381.061 ЭТ

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Вызывной пост МАЛАХИТ НШЕК.468381.061 предназначен для ручного дистанционного управления лифтом — вызов лифта с посадочной площадки (этажа). Обеспечивает работу в составе лифтов с системами управления серий ШК6000 и «СМАРТ КОНТРОЛЛЕР», имеющих CAN-интерфейс для передачи данных, с односторонним собирательным управлением.

Пост устанавливается накладным способом на стене у дверей лифта и осуществляет регистрацию вызова прибытия кабины на этаж.

Внешний вид с указанием габаритных и установочных размеров приведен на рис.1 Приложения.

Условия эксплуатации, хранения и транспортирования - УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Более подробная информация доступна на сайте (www.lift-neiron.ru)

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Количество кнопок	1
Наименование кнопок	Кнопка SB36
Подсветка	белая (светодиодная)
Напряжение питания подсветки	24VDC
Средний ток подсветки	25-50мА
Контакт: коммутируемое напряжение коммутируемый ток	24VDC 50мА
Надпись кнопки	Вверх
Код Брайля	Дат
Тип индикатора	----
Длина кабеля подключения	2 м
Тип корпуса	Накладной
Материал корпуса	Нержавеющая шлифованная сталь 1,5мм
Габариты размеры ДхШхГ	200x105x13 мм
Масса вызывного поста	0,5 кг

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Количество
Вызывной пост МАЛАХИТ НШЕК.468381.061	1 шт.
Этикетка Вызывной пост МАЛАХИТ НШЕК.468381.061 ЭТ	1 шт.

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу устройства в течение 2-х лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня отгрузки потребителю при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в эксплуатационной документации.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Вызывной пост МАЛАХИТ НШЕК.468381.061 соответствует комплекту конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска « ____ » _____ 20 ____ г.

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

6 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае отказа в работе устройства в период гарантийного срока, необходимо акт о неисправности и устройство направить в адрес предприятия – изготовителя:

390023, г. Рязань, пр. Яблочкова, д. 5, корп. 1
тел./факс (4912) 24-16-05, тел. (4912) 45-83-44
www.lift-neiron.ru, e-mail: info@lift-neiron.ru

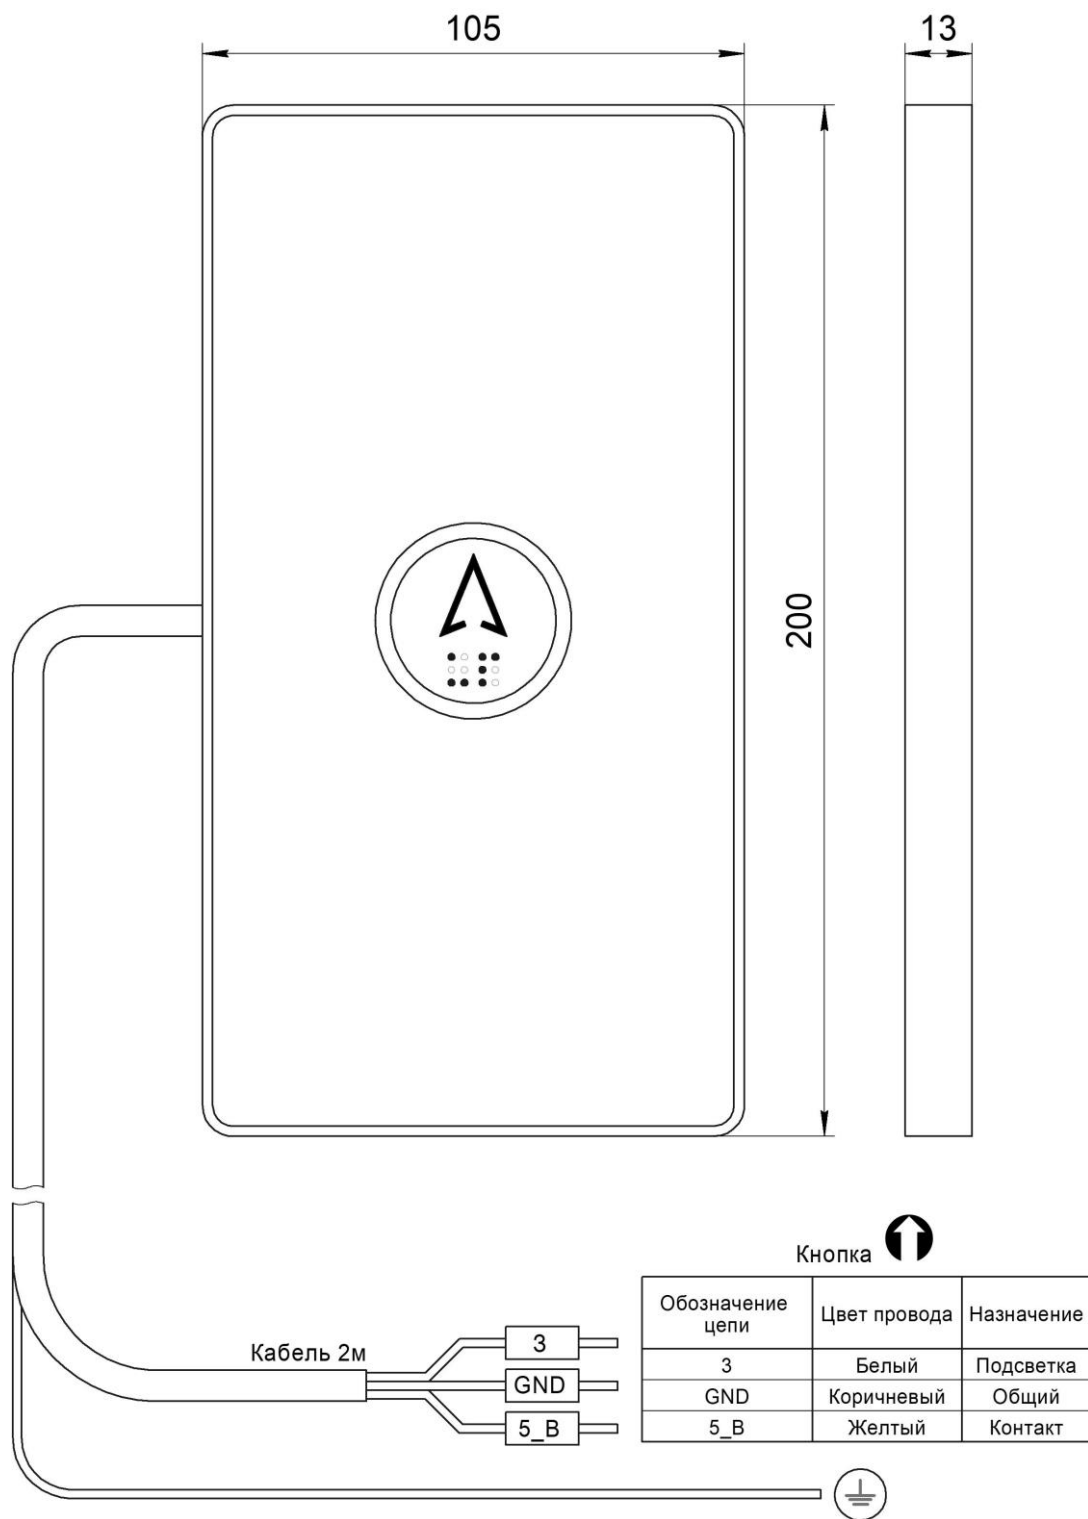


Рис.1 Внешний вид и габаритные размеры Вызывного поста МАЛАХИТ НШЕК.468381.061

ЭТИКЕТКА

Вызывной пост МАЛАХИТ НШЕК.468381.061 ЭТ

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Вызывной пост МАЛАХИТ НШЕК.468381.061 предназначен для ручного дистанционного управления лифтом — вызов лифта с посадочной площадки (этажа). Обеспечивает работу в составе лифтов с системами управления серий ШК6000 и «СМАРТ КОНТРОЛЛЕР», имеющих CAN-интерфейс для передачи данных, с односторонним собирательным управлением.

Пост устанавливается накладным способом на стене у дверей лифта и осуществляет регистрацию вызова прибытия кабины на этаж.

Внешний вид с указанием габаритных и установочных размеров приведен на рис.1 Приложения.

Условия эксплуатации, хранения и транспортирования - УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Более подробная информация доступна на сайте (www.lift-neiron.ru)

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Количество кнопок	1
Наименование кнопок	Кнопка SB36
Подсветка	белая (светодиодная)
Напряжение питания подсветки	24VDC
Средний ток подсветки	25-50мА
Контакт: коммутируемое напряжение коммутируемый ток	24VDC 50мА
Надпись кнопки	Вверх
Код Брайля	Дат
Тип индикатора	----
Длина кабеля подключения	2 м
Тип корпуса	Накладной
Материал корпуса	Нержавеющая шлифованная сталь 1,5мм
Габариты размеры ДхШхГ	200x105x13 мм
Масса вызывного поста	0,5 кг

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Количество
Вызывной пост МАЛАХИТ НШЕК.468381.061	1шт.
Этикетка Вызывной пост МАЛАХИТ НШЕК.468381.061 ЭТ	1шт.

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу устройства в течение 2-х лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня отгрузки потребителю при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в эксплуатационной документации.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Вызывной пост МАЛАХИТ НШЕК.468381.061 соответствует комплекту конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска « ____ » _____ 20 ____ г.

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

6 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае отказа в работе устройства в период гарантийного срока, необходимо акт о неисправности и устройство направить в адрес предприятия – изготовителя:

390023, г. Рязань, пр. Яблочкова, д. 5, корп. 1
тел./факс (4912) 24-16-05, тел. (4912) 45-83-44
www.lift-neiron.ru, e-mail: info@lift-neiron.ru

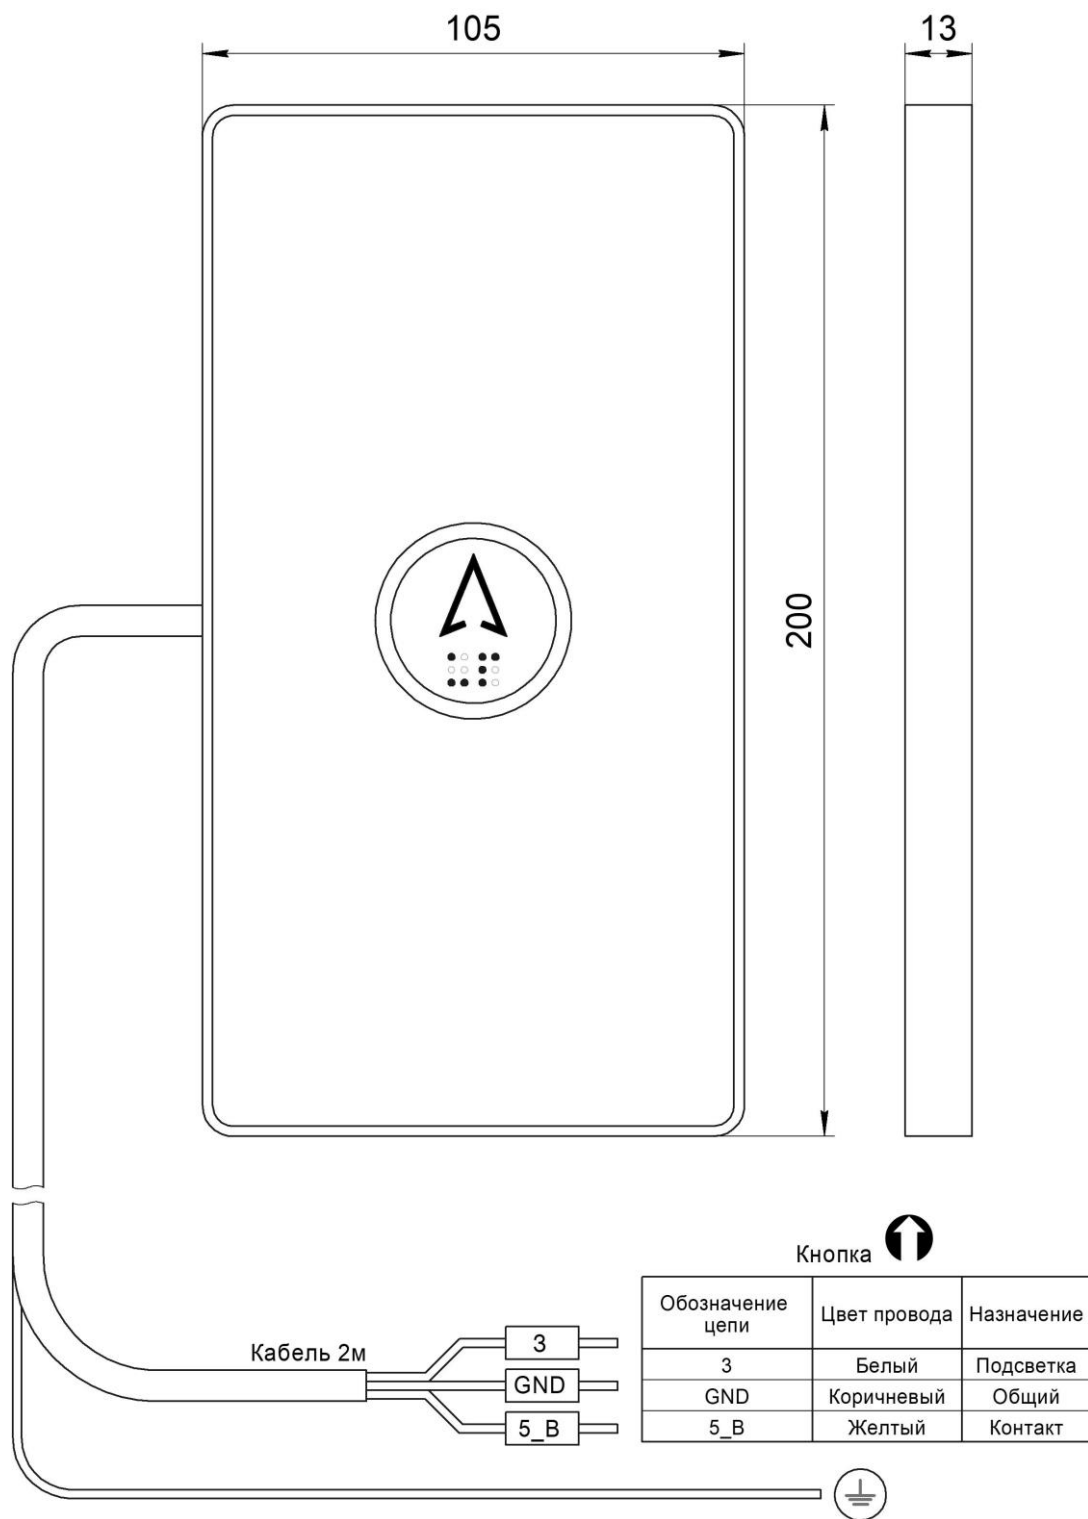


Рис.1 Внешний вид и габаритные размеры Вызывного поста МАЛАХИТ НШЕК.468381.061