

**Табло накладное МАЛАХИТ (жгут RJ45)  
ЭТИКЕТКА  
НШЕК. 468232.132 ЭТ**

### 1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Табло накладное МАЛАХИТ (жгут RJ45) НШЕК.468232.132 предназначено для использования в лифтах с системами управления серий «СМАРТ КОНТРОЛЛЕР». Устройство предназначено для указания местоположения лифта и обозначения звуковым сигналом направления последующего движения кабины лифта после прибытия её на остановку.

Внешний вид с указанием габаритных и установочных размеров приведен на рис.1 Приложения.

Условия эксплуатации, хранения и транспортирования - УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Более подробная информация доступна на сайте ([www.lift-neiron.ru](http://www.lift-neiron.ru)).

### 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Тип индикатора          | Смарт дисплей 4,3CAN (жгут RJ45) НШЕК.468232.116 |
| Длина жгута подключения | 2,5 м                                            |
| Материал корпуса        | Нержавеющая шлифованная сталь 1,5мм              |
| Габариты размеры ДхШхГ  | 200x105x13 мм                                    |
| Масса                   | 0,6 кг                                           |

### 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Наименование                                                         | Количество |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Табло накладное МАЛАХИТ (жгут RJ45) НШЕК.468232.132                  | 1шт.       |
| Этикетка Табло накладное МАЛАХИТ (жгут RJ45) НШЕК.468232.132 ЭТ      | 1шт.       |
| Руководство на «СМАРТ ДИСПЛЕЙ 4.3CAN (жгут RJ45)» НШЕК.468232.116 РЭ | 1шт.       |

### 4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу устройства в течение 2-х лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня отгрузки потребителю при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в эксплуатационной документации.

### 5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Табло накладное МАЛАХИТ (жгут RJ45) НШЕК.468232.132 соответствует комплекту конструкторской документации и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Представитель ОТК предприятия-изготовителя \_\_\_\_\_

### 6 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае отказа в работе устройства в период гарантийного срока, необходимо акт о неисправности и устройство направить в адрес предприятия – изготовителя:

**390023, г. Рязань, пр. Яблочкова, д. 5, корп. 1  
тел./факс (4912) 24-16-05, тел. (4912) 45-83-44  
[www.lift-neiron.ru](http://www.lift-neiron.ru), e-mail: [info@lift-neiron.ru](mailto:info@lift-neiron.ru)**

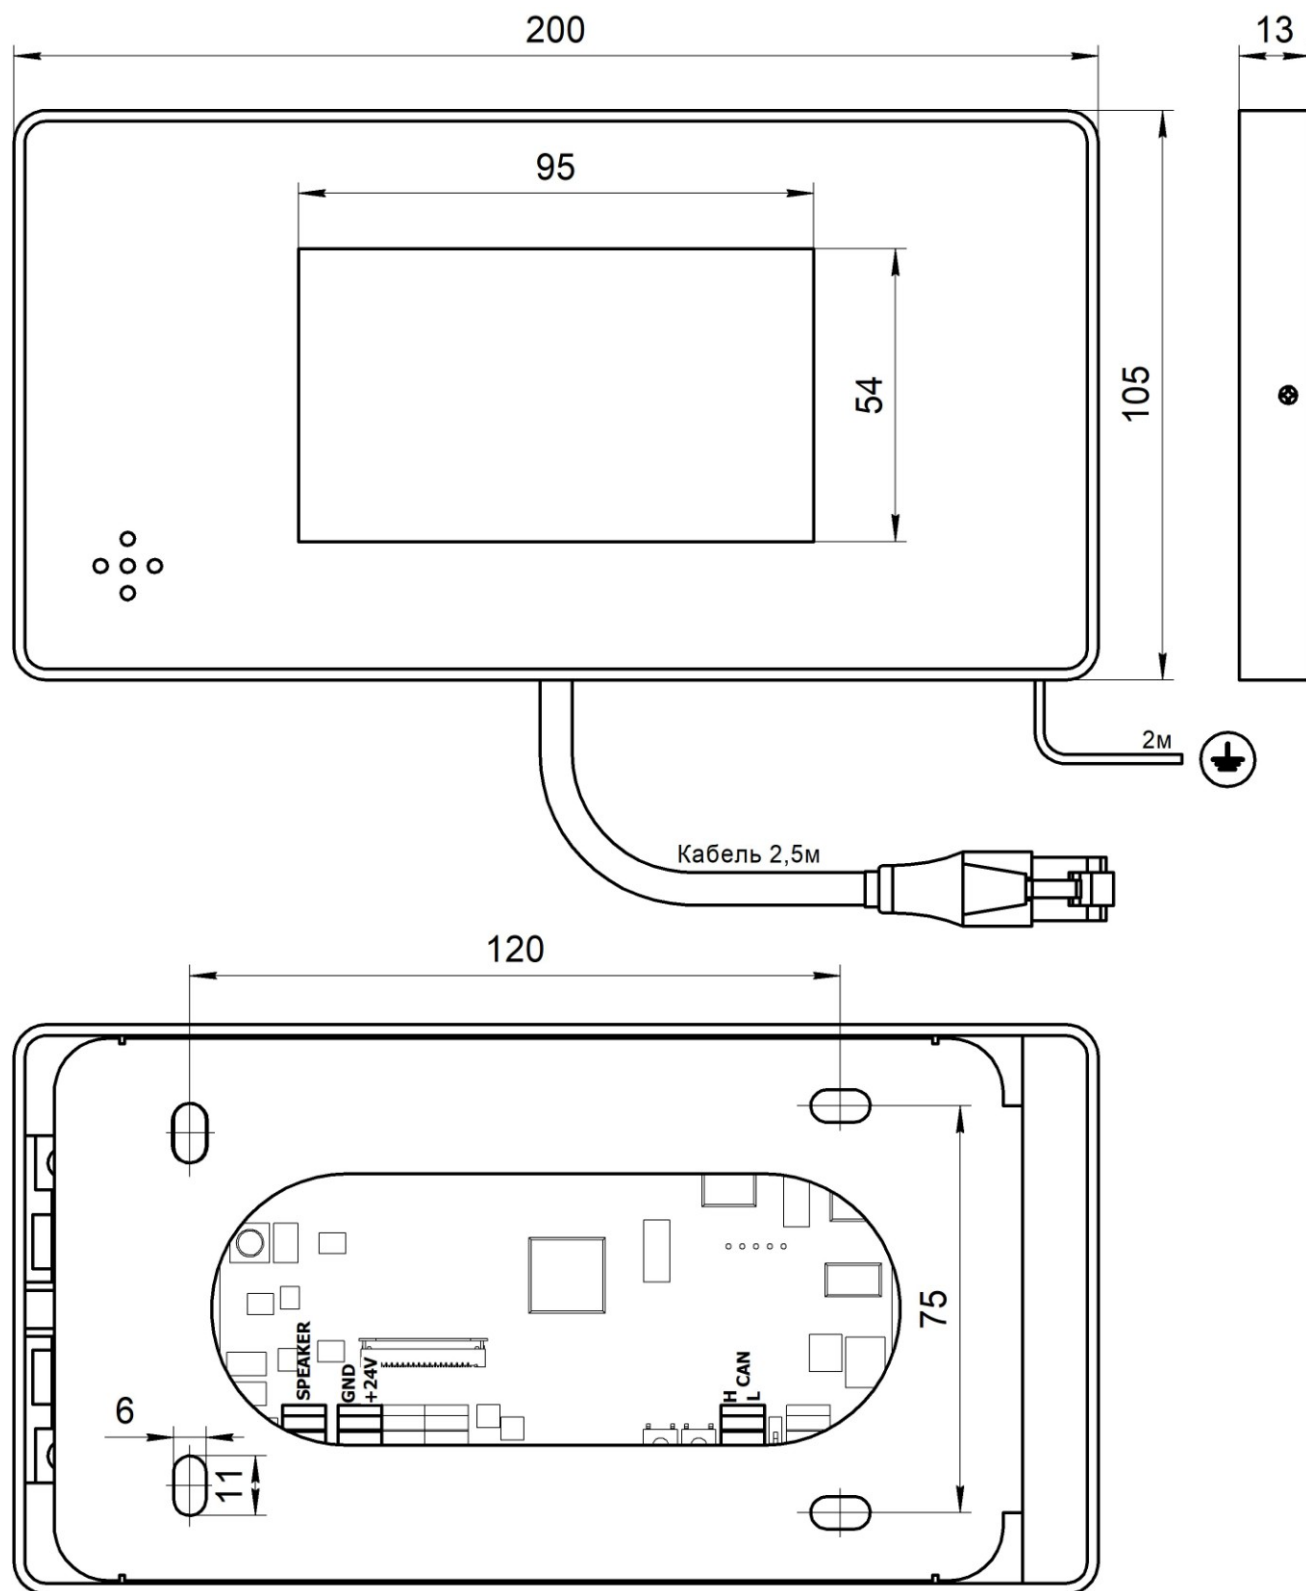


Рис.1 Внешний вид Табло накладное МАЛАХИТ (жгут RJ45) НШЕК.468232.132