

**ЭТИКЕТКА****Вызывной пост ОНИКС НШЕК.468381.125-01 ЭТ****1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ**

Вызывной пост ОНИКС НШЕК.468381.125-01 предназначен для ручного дистанционного управления лифтом — вызов лифта с посадочной площадки (этажа). Обеспечивает работу в составе лифтов с системами управления серий УЭЛ, УКЛ, УЛ, НКУ-МППЛ, имеющих последовательный канал для передачи данных с двухсторонним сибирательным управлением.

Пост устанавливается накладным способом на стене у дверей лифта и осуществляет регистрацию вызова прибытия кабины на этаж.

Внешний вид с указанием габаритных и установочных размеров приведен на рис.1 Приложения.

Условия эксплуатации, хранения и транспортирования – УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Более подробная информация доступна на сайте ([www.lift-neiron.ru](http://www.lift-neiron.ru))

**2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Количество кнопок	2
Наименование кнопок	Кнопка CZAS2400
Подсветка	белая (светодиодная)
Напряжение питания подсветки	24VDC
Средний ток подсветки	25-50mA
Контакт: коммутируемое напряжение коммутируемый ток	24VDC 50mA
Надпись кнопки	Стрелка «Вверх» и «Вниз»
Код Брайля	нет
Тип индикатора	----
Длина кабеля подключения	2 м
Тип корпуса	Накладной
Материал корпуса	Нержавеющая шлифованная сталь 1,5мм
Габариты размеры ДхШхГ	150x105x13 мм
Масса вызывного поста	0,5 кг

**3 КОМПЛЕКТНОСТЬ**

Наименование	Количество
Вызывной пост ОНИКС НШЕК.468381.125-01	1шт.
Этикетка Вызывной пост ОНИКС НШЕК.468381.125-01 ЭТ	1шт.

**4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу устройства в течение 2-х лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня отгрузки потребителю при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в эксплуатационной документации.

**5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Вызывной пост ОНИКС НШЕК.468381.125-01 соответствует комплекту конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска «\_\_\_\_\_» 20\_\_\_\_ г.

Представитель ОТК предприятия-изготовителя \_\_\_\_\_

**6 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ**

В случае отказа в работе устройства в период гарантийного срока, необходимо акт о неисправности и устройство направить в адрес предприятия – изготовителя:

390023, г. Рязань, пр. Яблочкова, д. 5, корп. 1  
тел./факс (4912) 24-16-05, тел. (4912) 45-83-44  
[www.lift-neiron.ru](http://www.lift-neiron.ru), e-mail: [info@lift-neiron.ru](mailto:info@lift-neiron.ru)

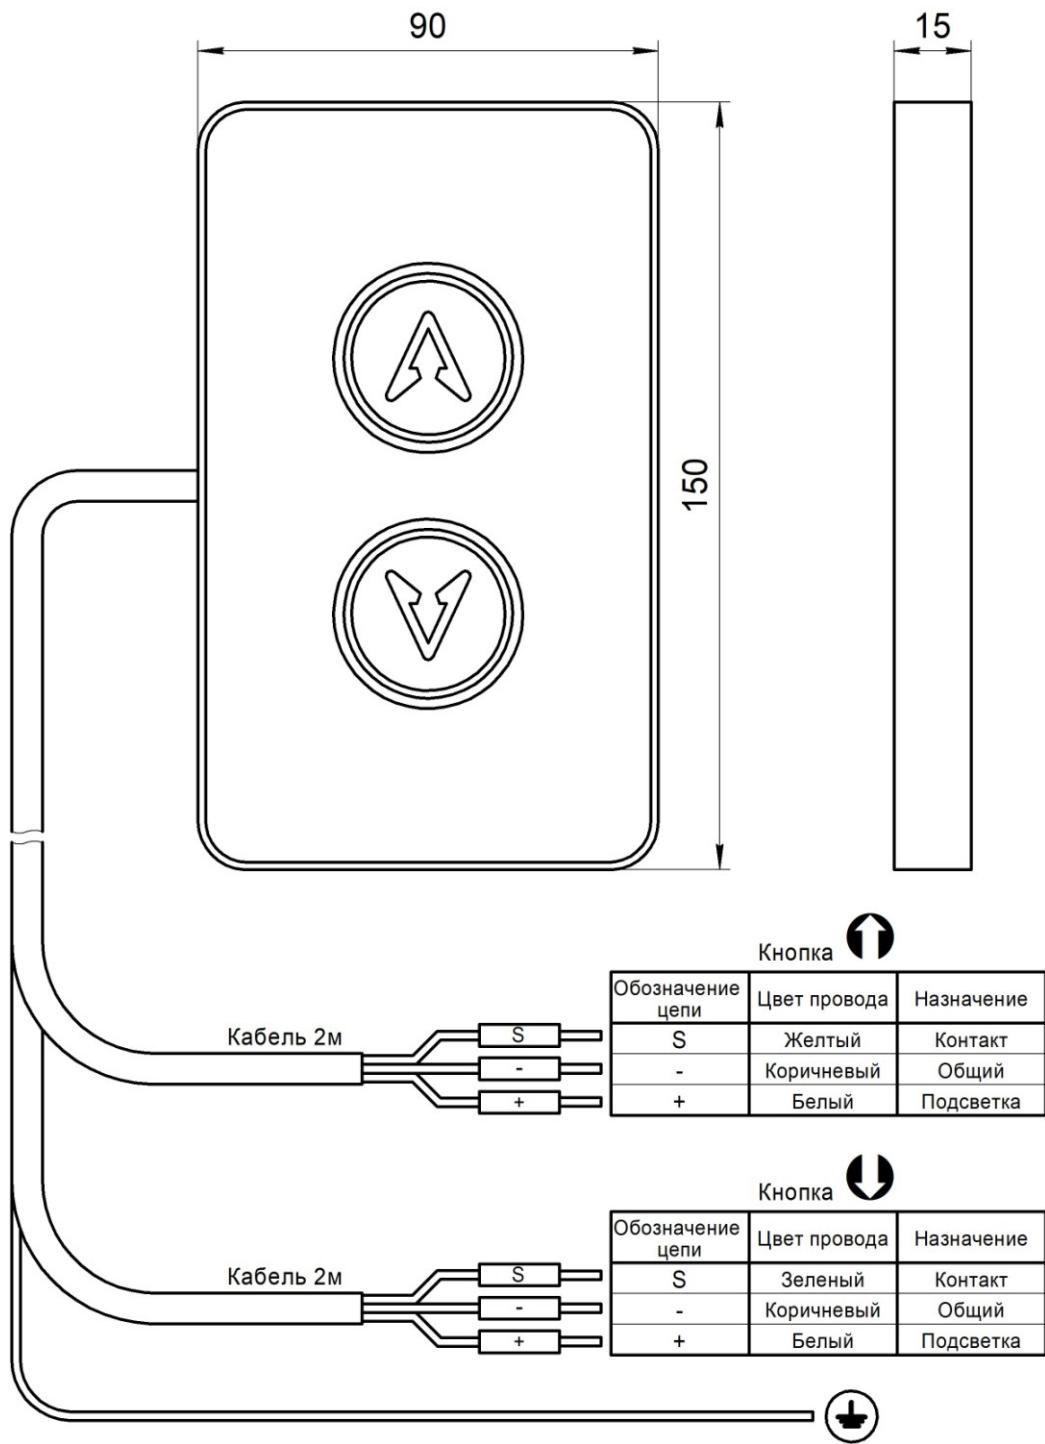


Рис.1 Внешний вид, габаритные и установочные размеры Вызывного поста ОНИКС НШЕК.468381.125-01