

## ЭТИКЕТКА Вызывной пост ВП-2103-05

### 1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Вызывной пост ВП-2103-05 предназначен для ручного дистанционного управления лифтом — вызов лифта с посадочной площадки (этажа). Обеспечивает работу в составе лифтов различного назначения с двусторонним собирательным управлением.

Пост устанавливается накладным способом на стене у дверей лифта и осуществляет регистрацию вызова прибытия кабины на этаж.

Внешний вид с указанием габаритных и установочных размеров приведен на рис.1 Приложения.

Условия эксплуатации, хранения и транспортирования – УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Более подробная информация доступна на сайте ([www.lift-neiron.ru](http://www.lift-neiron.ru))

### 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Количество индикаторов                                 | ----                                |
| Наименование индикатора                                | ----                                |
| Количество кнопок                                      | 2                                   |
| Наименование кнопок                                    | ----                                |
| Подсветка  | светодиодная                        |
| Напряжение питания подсветки                           | 24VDC                               |
| Средний ток подсветки                                  | 25-50мА                             |
| Контакт: коммутируемое напряжение<br>коммутируемый ток | 24VDC<br>50мА                       |
| Надпись кнопки   | Стрелка «Вверх» и «Вниз»            |
| Код Брайля   | Да                                  |
| Длина кабеля подключения                               | 2 м                                 |
| Тип корпуса  | Накладной                           |
| Материал корпуса                                       | Нержавеющая шлифованная сталь 1,5мм |
| Габариты размеры ДхШхГ                                 | 206x86x25 мм                        |
| Масса  | 0,5 кг                              |

### 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Наименование             | Количество |
|--------------------------|------------|
| Вызывной пост ВП-2103-05 | 1шт.       |
| Этикетка ВП-2103-05 ЭТ   | 1шт.       |

### 4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу устройства в течение 2-х лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня отгрузки потребителю при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в эксплуатационной документации.

### 5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Вызывной пост ВП-2103-05 соответствует комплекту конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Представитель ОТК предприятия-изготовителя \_\_\_\_\_

### 6 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае отказа в работе устройства в период гарантийного срока, необходимо акт о неисправности и устройство направить в адрес предприятия – изготовителя:

**390023, г. Рязань, пр. Яблочкова, д. 5, корп. 1**  
**тел./факс (4912) 24-16-05, тел. (4912) 45-83-44**  
**[www.lift-neiron.ru](http://www.lift-neiron.ru), e-mail: [info@lift-neiron.ru](mailto:info@lift-neiron.ru)**

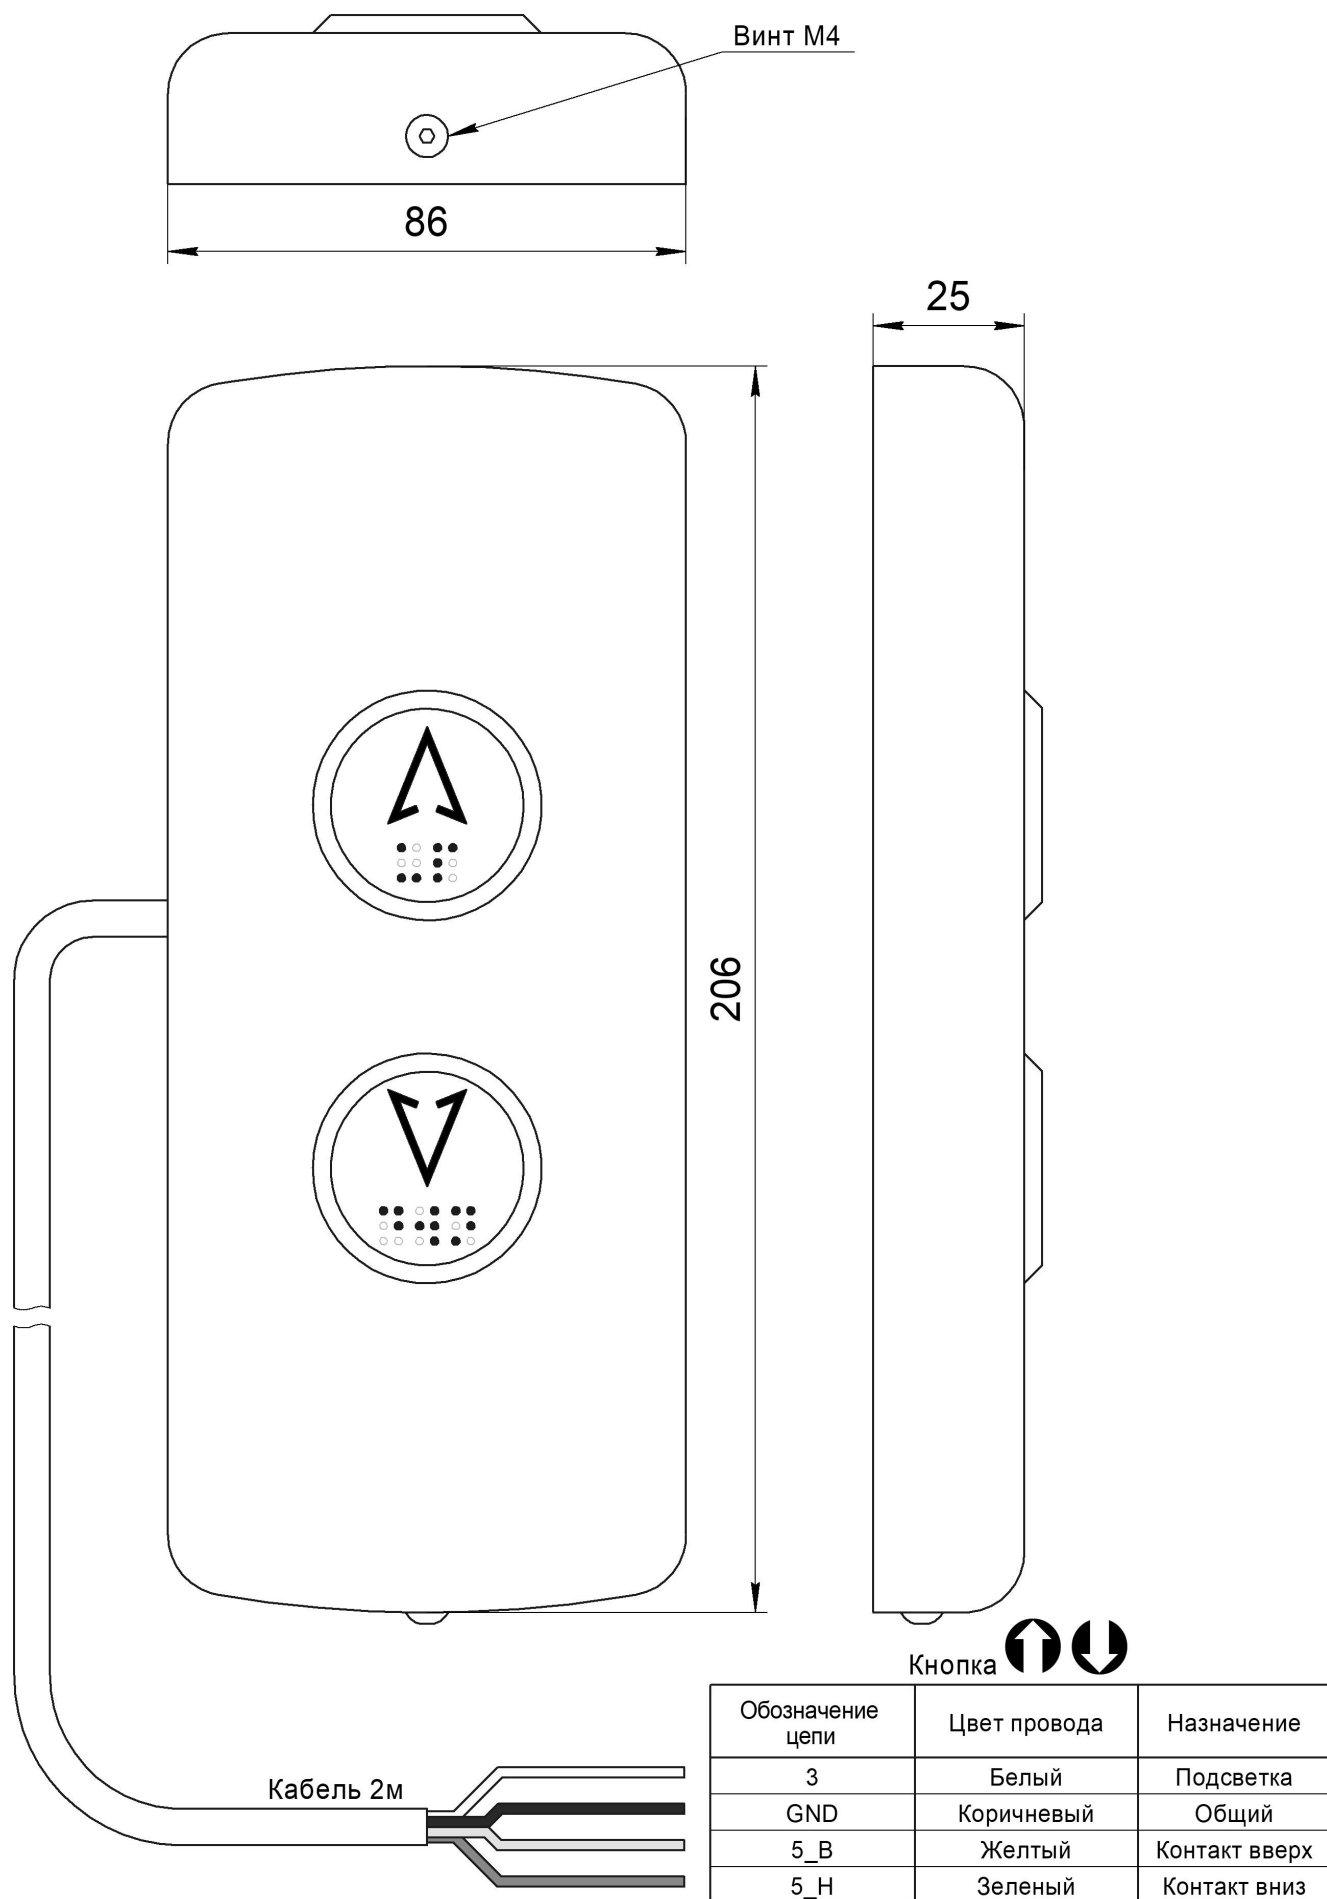


Рис.1 Внешний вид, габаритные и установочные размеры Вызывного поста ВП-2103-05